

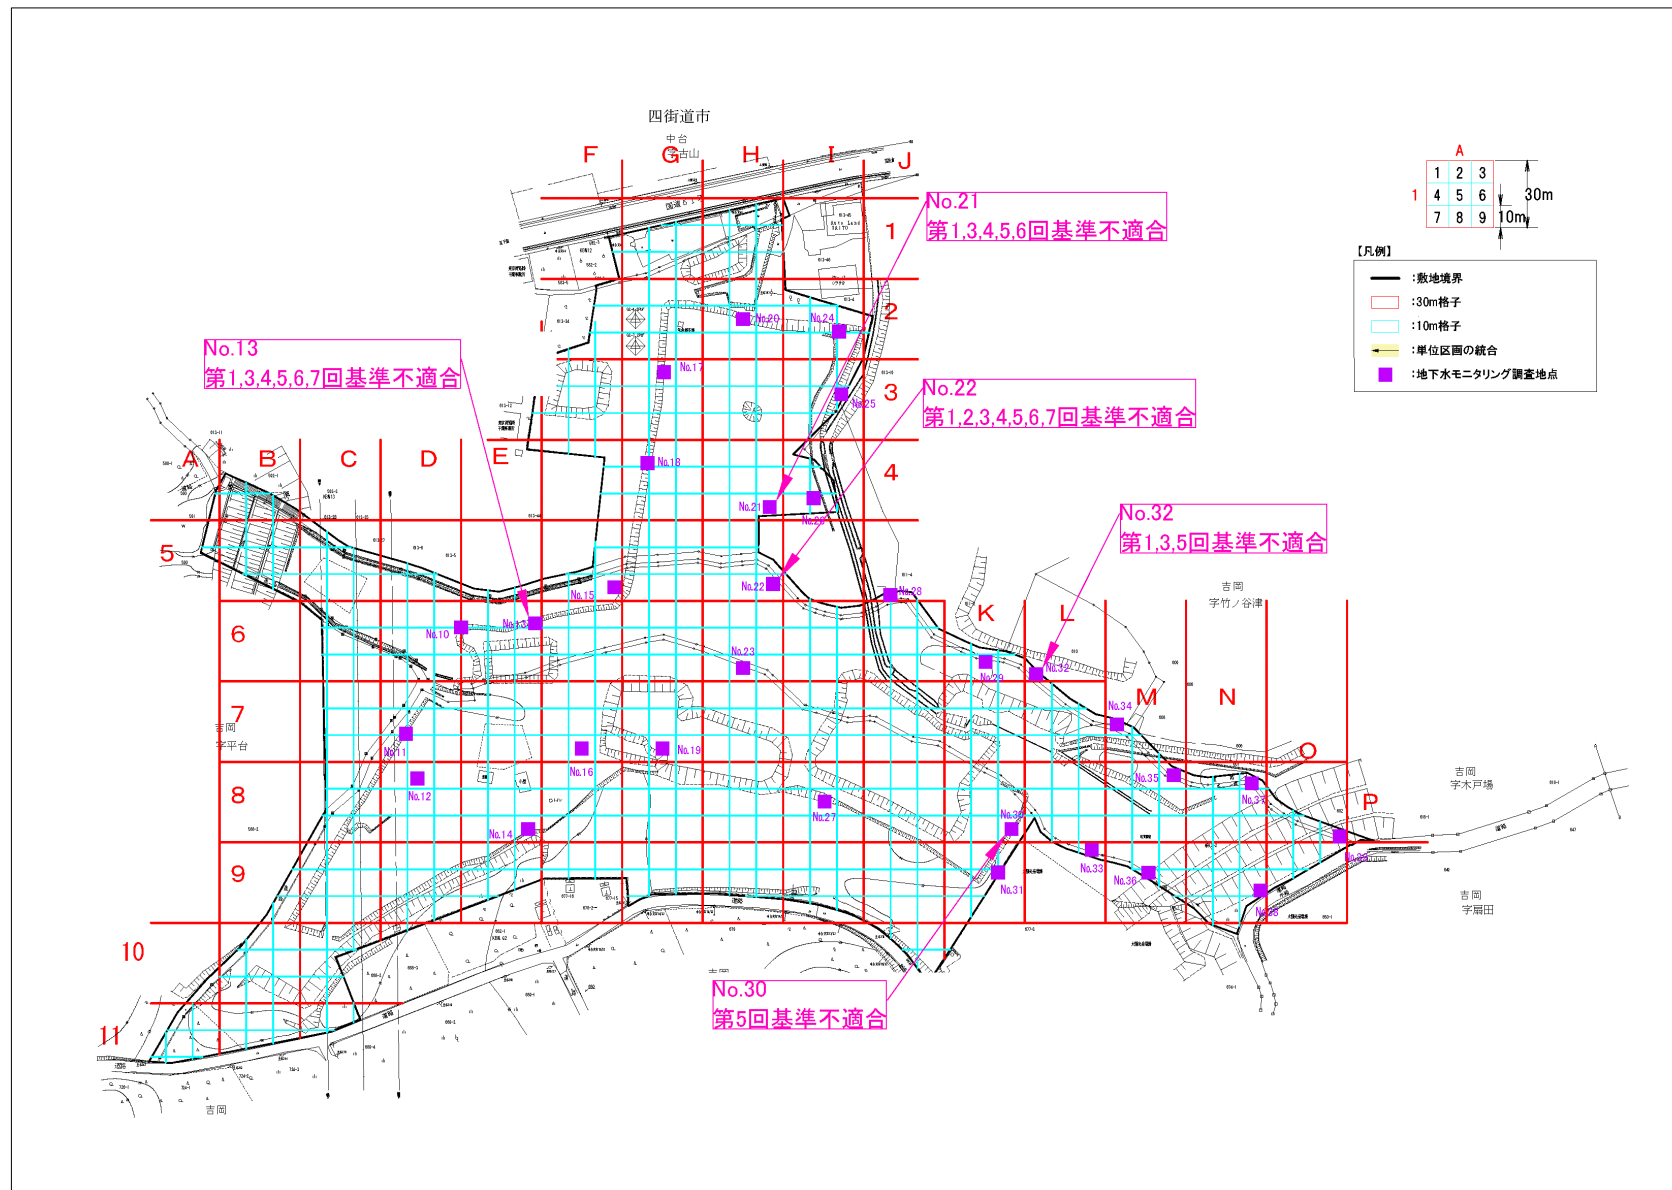


図 2-22 地下水基準不適合地点(ふっ素及びその化合物)

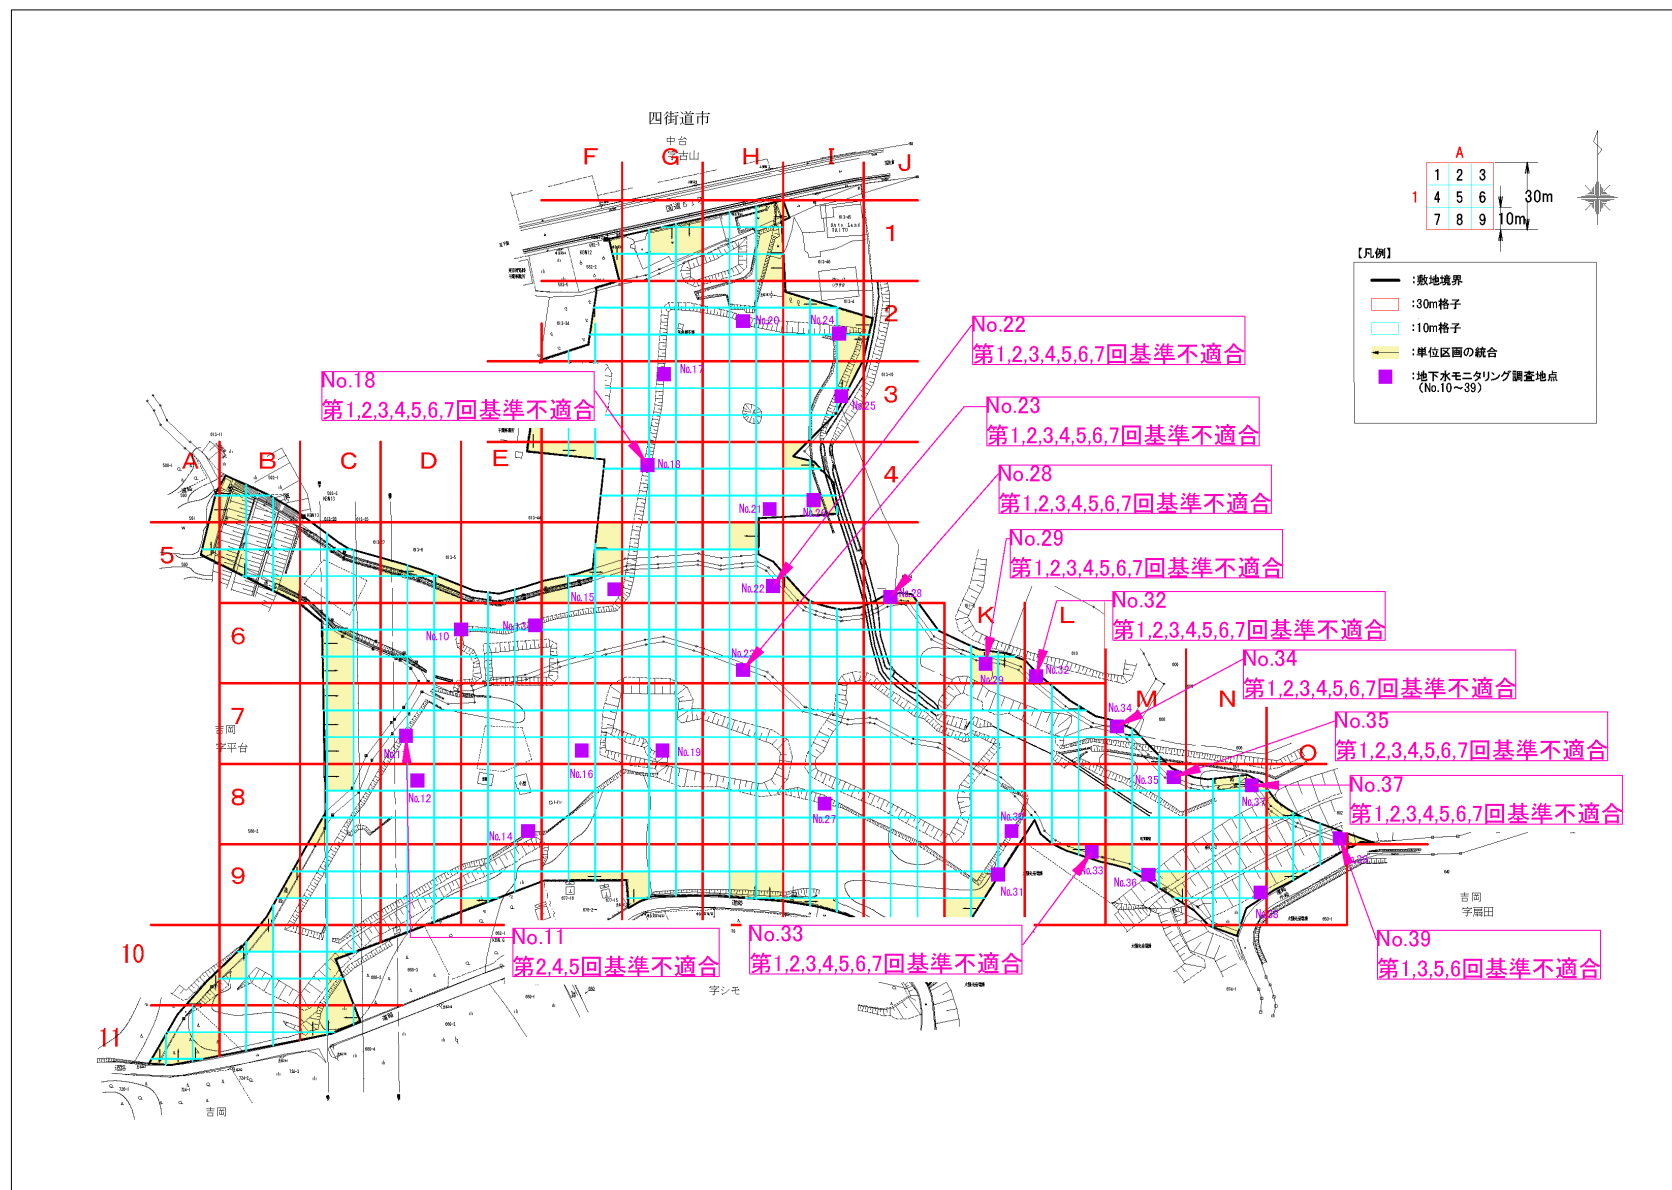


図 2-23 基準不適合地点(水素イオン濃度)